

LINKY - Abonnement 15 kVA
Triphasé
Disjoncteur
branchement - Calibre 30 A
500mA

4 câbles
16 ou 16² ?

5 câbles ≈ 15 m
6 ou 10² ?

TABLEAU PRINCIPAL


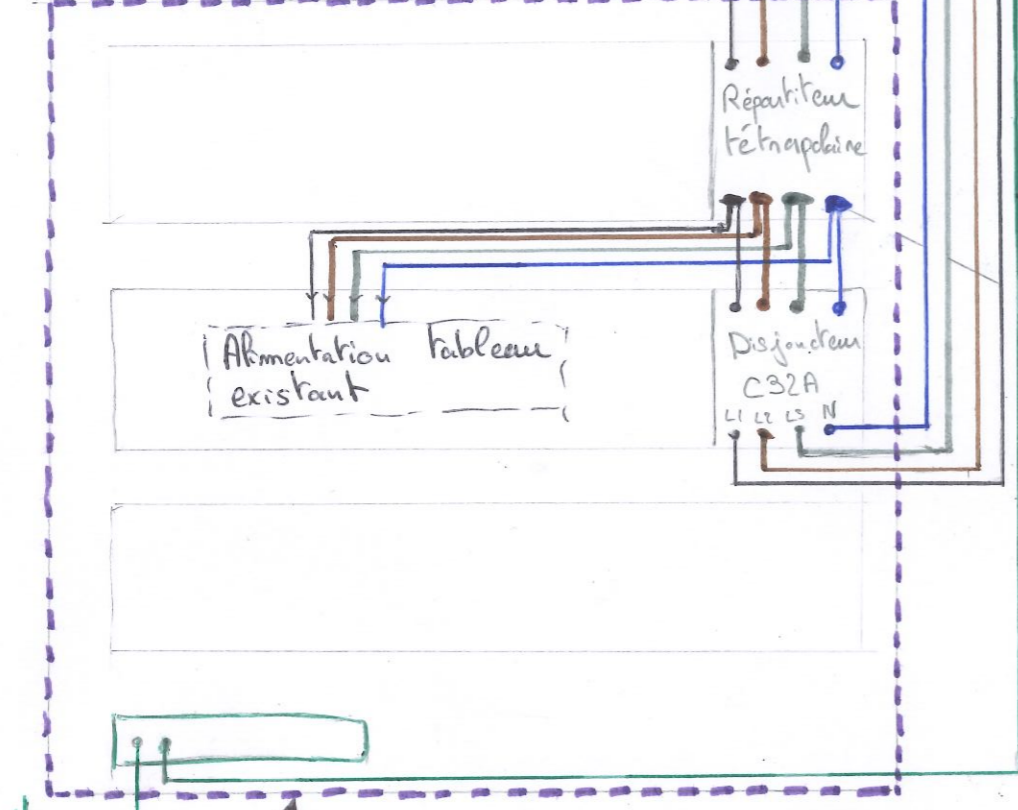


Tableau principal existant
à modifier.

Nouveau
tableau à
à l'étage
Répartit°
des 3 phases
sur 3 lignes


Autre solution

TABLEAU DIVISIONNAIRE 1

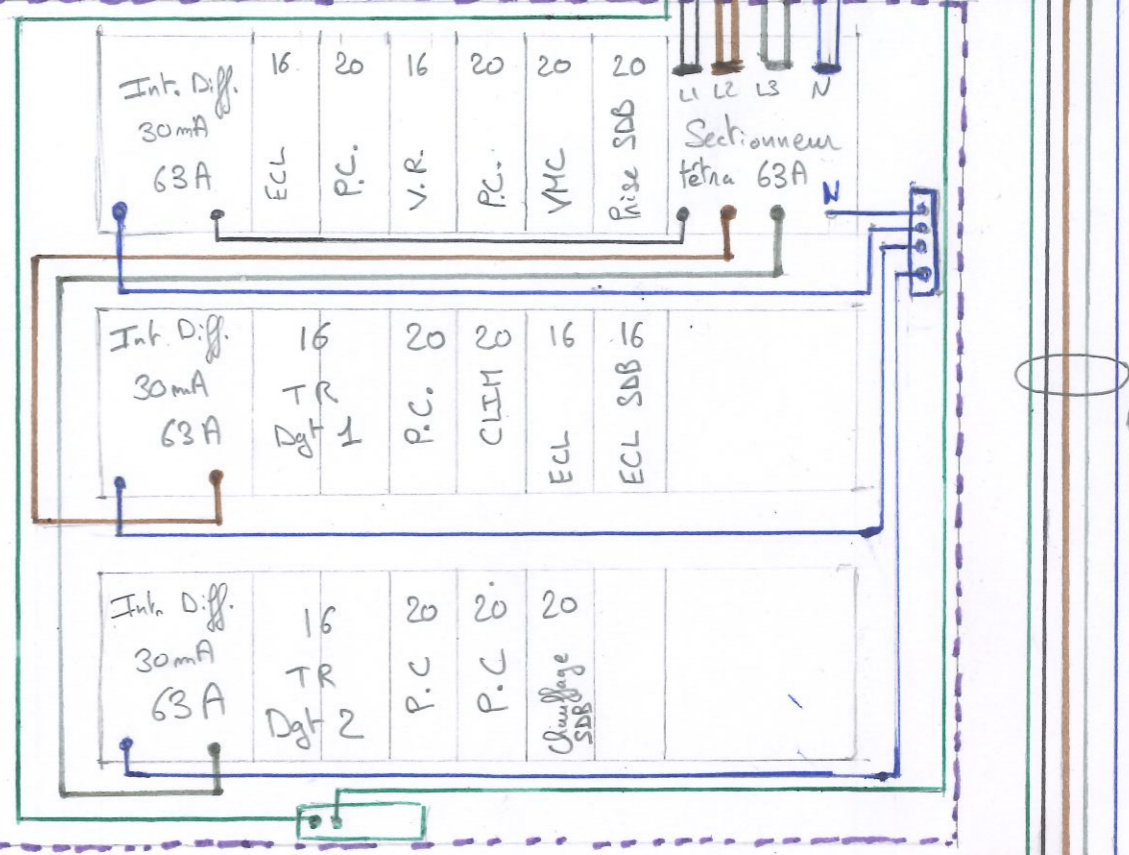

5 câbles
6² ou
10² ?
≈ 20m

TABLEAU DIVISIONNAIRE 2

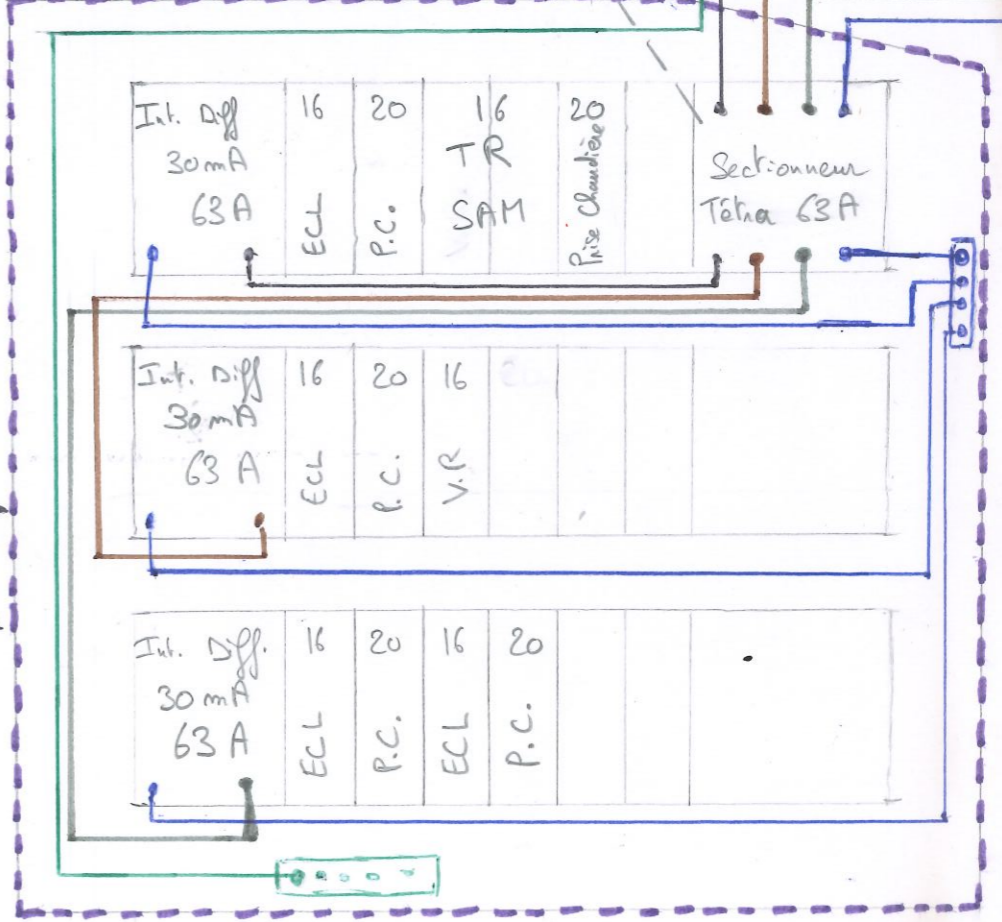

Second nouveau tableau
dans chaufferie
Répartit° des 3 phases
sur 3 lignes.